

PLANTA PIS 1º (Estat Final)
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
ESCALA 1/50

LEYENDA ELECTRICA

SIMBOLO	DESCRIPCION	POTENCIA (W)
	ALUMBRADO EMERGENCIA	8 w 150 Lm
	APLIQUE DE PARED LED	9
	APLIQUE DE PARED LED ESTANCO	24
	SPOT DE TECHO LED	8
	DOWNLIGHT LED	24
	LUMINARIA FLUORESCENTE LED	36
	LUMINARIA FLUORESCENTE LED ESTANCA	36
	INTERRUPTOR	
	INTERRUPTOR CONMUTADOR	
	INTERRUPTOR ESTANCO	
	INTERRUPTOR CONMUTADOR ESTANCO	
	TOMA AUXILIAR	230V
	TOMA AUXILIAR ESTANCA	230V
	CAJA TOMAS AUX.-SAI-DATOS DE SUELO	2000
	PULSADOR	
	TOMA TELEFONO	
	CUADRO ELECTRICO DE PROTECCION Y MANDO	


INSTALACION FONTANERIA	
	CONTADOR GENERAL
	LLAVE GENERAL
	CANALIZACION AGUA FRIA
	CANALIZACION AGUA CALIENTE
	LLAVE DE PASO
	VALVULA DE RETENCION
	TERMO ACS
	BOCA DE RIEGO
	GRUPO DE PRESION
	IFF-17
	IFF-18
	IFF-21 IFF-22
	IFF-20 IFF-21
	IFF-23 IFF-24
	IFF-26
	IFC-32 IFC-33
	IFR-13
	IFF-29

NOTA: LA INSTALACIÓN SE REALIZARÁ A UNA ALTURA SUPERIOR A LA TOMA MÁS ALTA. NUNCA POR DEBAJO DEL PAVIMENTO. LAS CONDUCCIONES DE AGUA CALIENTE IRÁN CALORIFUGADAS.


SANEAMIENTO Y PLUVIALES

	SUMIDERO SIF. LOCALES HUMEDOS
	SUMIDERO SIF. AZOTÉAS TRANSITABLES
	BAJANTE AGUAS FECALES
	BAJANTE AGUAS PLUVIALES
	ARQUETA DE PASO
	ARQUETA SIFONICA
	RED DE DESAGUES AGUAS SUCIAS Y FECALES
	RED DE AGUAS PLUVIALES
	ARQUETA SUMIDERO
	RP CONDUCTO DESAGUE POR REGATA PARED
	FI CONDUCTO DESAGUE POR FORJADO INFERIOR
	T CONDUCTO DESAGUE POR TECHO
	S CONDUCTO DESAGUE POR SUELO

NOTA: DERIVACIONES ISS-40, COLECTORES ISS-45 ISS-46 ISS-49 LAS BAJANTES TENDRÁN VENTILACION EN SUS EXTREMOS Y REGISTROS ENTRE LA RED VERTICAL Y HORIZONTAL. EN LAS ARQUETAS DE PASO EL ALBAÑAL TENDRA CONTINUIDAD EN SU INTERIOR.

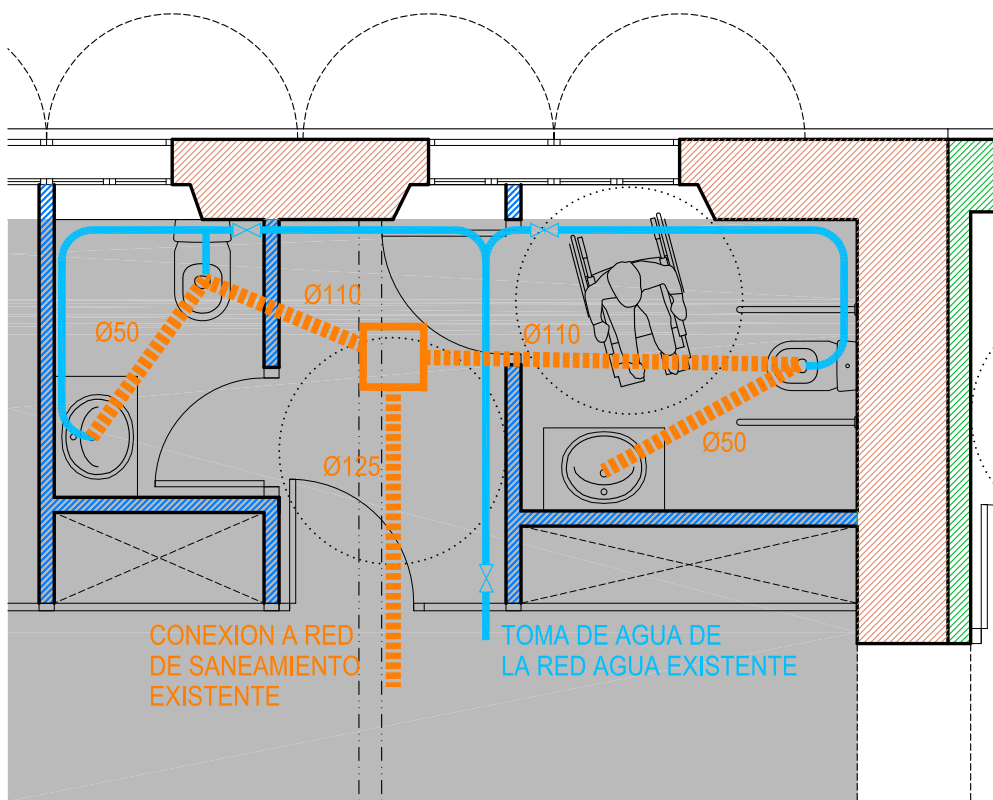

PLANTA BAIXA (Estat Final)
INSTAL·LACIÓ FONTANERIA
I SANEJAMENT
ESCALA 1/50

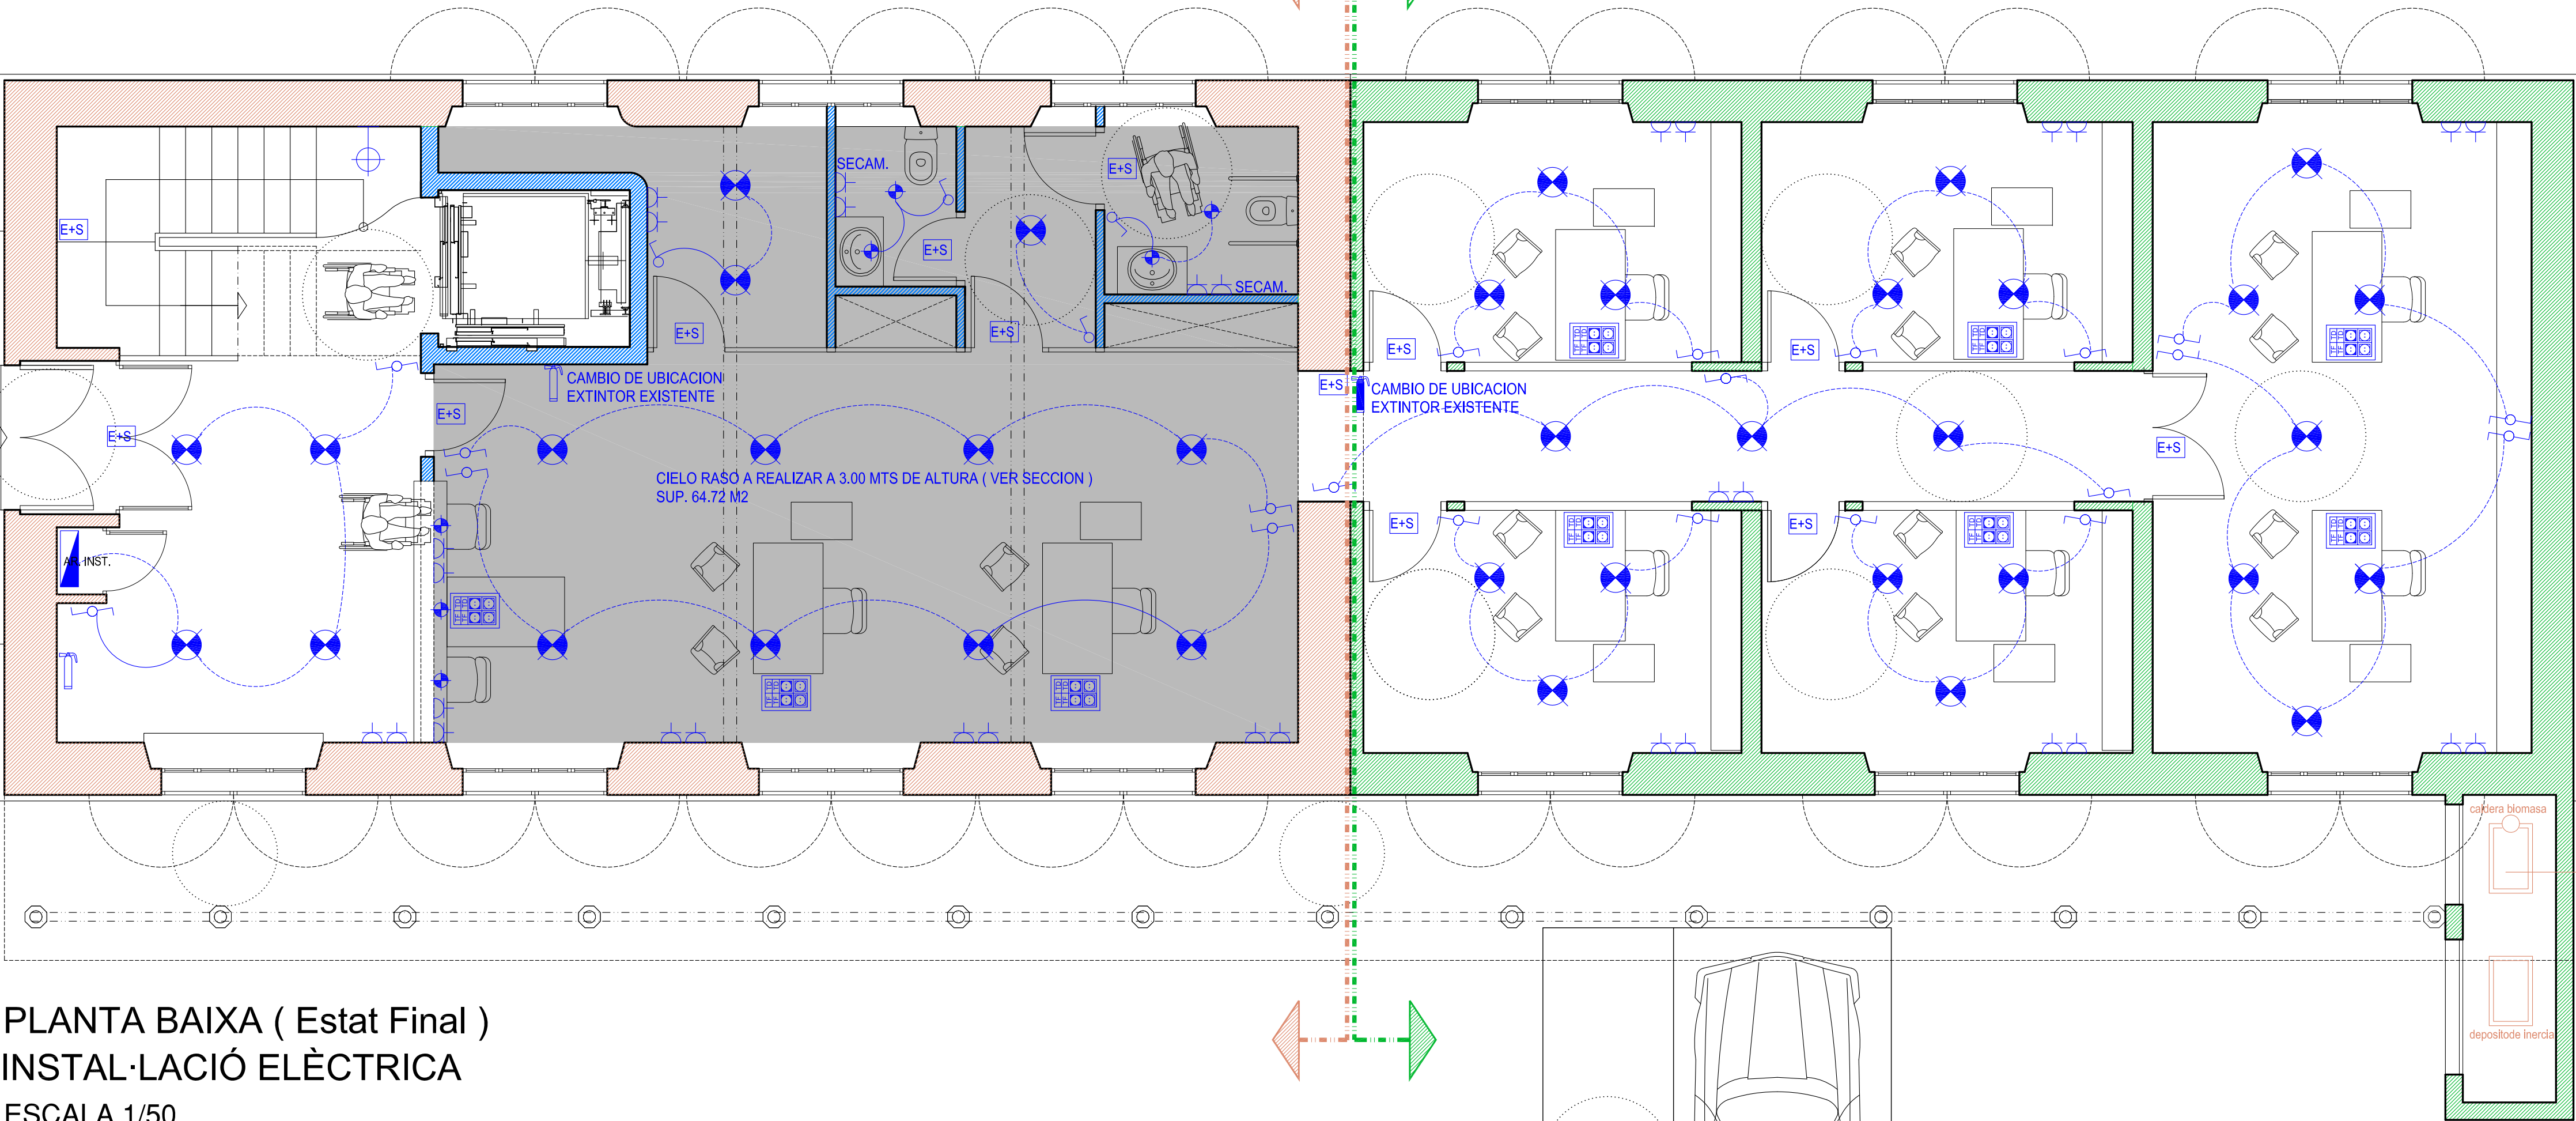

PLANTA BAIXA (Estat Final)
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
ESCALA 1/50

EJECUCIÓN EN 1ª FASE

EJECUCIÓN EN 2ª FASE

APARCAMENT ADAPTAT